

Vattenlås QLAZ-26 och QLAZ-27
Instruktion för installation, drift och skötsel

Installation

Batterier försedda med droppfat är försedda med dräneringsanslutning för anslutning av vattenlås.

QLAZ-26 är avsett för maximalt 950 Pa undertryck.

QLAZ-27 är avsett för maximalt 400 Pa övertryck.

Montering

Vattenlåset monteras utan verktyg enligt ovanstående figur och i följande ordning:


- A. Koppla ihop vinkelkopplingen med dräneringsröret.
- B. Anslut avloppsröret (utvändig 32mm) till vattenlåsets utlopp.

Avloppsledningen bör vara så kort som möjligt och läggas med fall till golvbrunn utan areaförminskning. Under batteriet erfordras ett fritt utrymme av minst 300 mm för vattenlåset.

1. Funktionsdelens dräneringsrör.
2. Vinkelkoppling.
3. Balkram, benstöd eller fundament, minsta höjden är 300 mm.
4. U-rör.
5. Backventil med renslock (gäller ej QLAZ-27).
6. Utlopp, invändig 32 mm med klämkoppling.
7. Golvbrunn.

Viktigt!

Vattenlåset med avloppsledning får ej utsättas för temperaturer under 0 °C. Vid utomhusutförande skall dräneringsrör, vattenlås samt avloppsledning isoleras. Vattenlåset skall skyddas för direkt solljus.

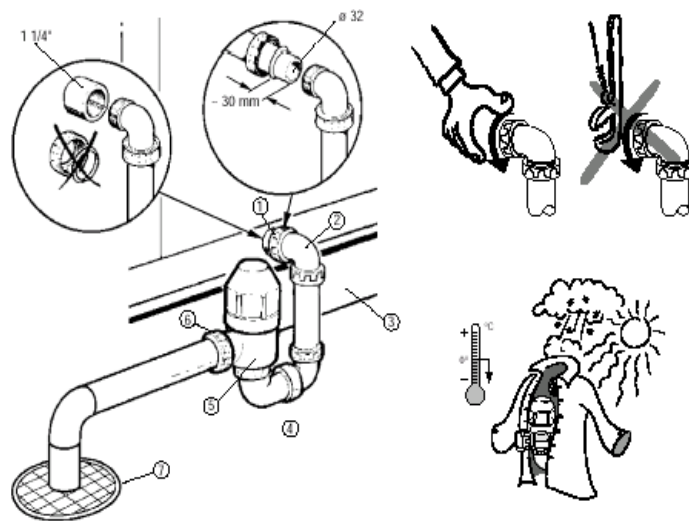

COILTECH

Coiltech AB: SE-614 81 Söderköping
 Phone +46 121-19100
 Fax +46 121-10101
 www.coiltech.com

Coiltech, Afrikalaan 303, BE-9000 Gent, Belgium
 Phone +32 9 218 71 30
 Fax +32 9 218 71 39



Head Office:
 33050 POCENIA (UD) | Via Giulio Locatelli, 22
 Phone +39 0432.772.001
 Fax +39 0432.779.594
 www.ecogroup.com
 info@ecogroup.com